222413341835

优净水检(2026)水字第010014号

检　测　报　告

委托单位：怀化沅辰水务有限公司

样品类型：生活饮用水

样品地点：怀化市辰溪县城南水厂

样品编号：YJSJ020261009014

报告日期：2026年10月20日

贵　州　优　净　水　质　检　测　有　限　公　司

贵州优净水质检测有限公司

检测结果

优净水检(2026)水字第010014号

样品编号	YJSJ020261009014	样品数量	2500mL×1P 500mL×1P（无菌）
样品名称	出厂水	样品状态	液体、包装完好
样品地点	怀化市辰溪县城南水厂	收样日期	2026年10月9日
送样人	邱雪辉 洪云峰	检验类别	委托检测
检验环境条件	按标准要求	检测完成日期	2026年10月15日
执行标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
主要检测仪器	紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、便携式浊度仪、pH计、便携式二氧化氯测定仪、生化培养箱、离子色谱仪、原子荧光光度计、石墨炉原子吸收分光光度计、低本底α、β测量仪等		
备注	——		
主检		审核		批准	

贵州优净水质检测有限公司

检测结果

优净水检(2026)水字第010014号

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准要求	检测结果	单项评价
1	菌落总数	GB/T 5750.12-2023	CFU/mL	≤100	0	合格
2	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023	CFU/100mL	不应检出	未检出	合格
3	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023	CFU/100mL	不应检出	未检出	合格
4	水温	GB 13195-1991	℃		22.4	
5	色　度	GB/T5750.4-2023	度	≤15	＜5	合格
6	浑浊度	GB/T5750.4-2023	NTU	≤1	0.12	合格
7	臭和味	GB/T5750.4-2023	级	无异臭、异味	无	合格
8	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023		无	无	合格
9	pH	GB/T5750.4-2023	无量纲	6.5～8.5	7.71	合格
10	铝	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤0.2	0.061	合格
11	铁	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤0.3	＜0.03	合格
12	锰	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤0.1	＜0.003	合格
13	铜	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤1.0	＜0.01	合格

贵州优净水质检测有限公司

检测结果

优净水检(2026)水字第010014号

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准要求	检测结果	单项评价
14	锌	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤1.0	<0.009	合格
15	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
16	砷	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤0.01	<0.0010	合格
17	镉	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格
18	铅	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤0.01	<0.0025	合格
19	汞	GB/T 5750.6-2023	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格
20	氰化物	GB/T 5750.5-2023	mg/L	≤0.05	<0.002	合格
21	氟化物	GB/T 5750.5-2023	mg/L	≤1.0	0.1	合格
22	氯化物	GB/T 5750.5-2023	mg/L	≤250	5.47	合格
23	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023	mg/L	≤0.7	<0.0024	合格
24	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023	mg/L	≤250	18.83	合格
25	总硬度	GB/T 5750.4-2023	mg/L	≤450	93	合格
26	硝酸盐（以N计）	GB/T 5750.5-2023	mg/L	≤10	1.17	合格


贵州优净水质检测有限公司

检测结果

优净水检(2026)水字第010014号

序号	检测项目	检测方法	计量单位	标准要求	检测结果	单项评价
27	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023	mg/L	≤1000	95	合格
28	高锰酸盐指数（以O_2计）	GB/T 5750.7-2023	mg/L	≤3	1.12	合格
29	氨（以N计）	GB/T 5750.5-2023	mg/L	≤0.5	0.10	合格
30	总α放射性	GB/T 5750.13-2023	Bq/L	≤0.5	0.018±0.013	合格
31	总β放射性	GB/T 5750.13-2023	Bq/L	≤1	0.036±0.018	合格
32	二氧化氯	GB/T 5750.10-2023	mg/L	≥0.1 ≤0.8	0.25	合格

附现场采样照片：

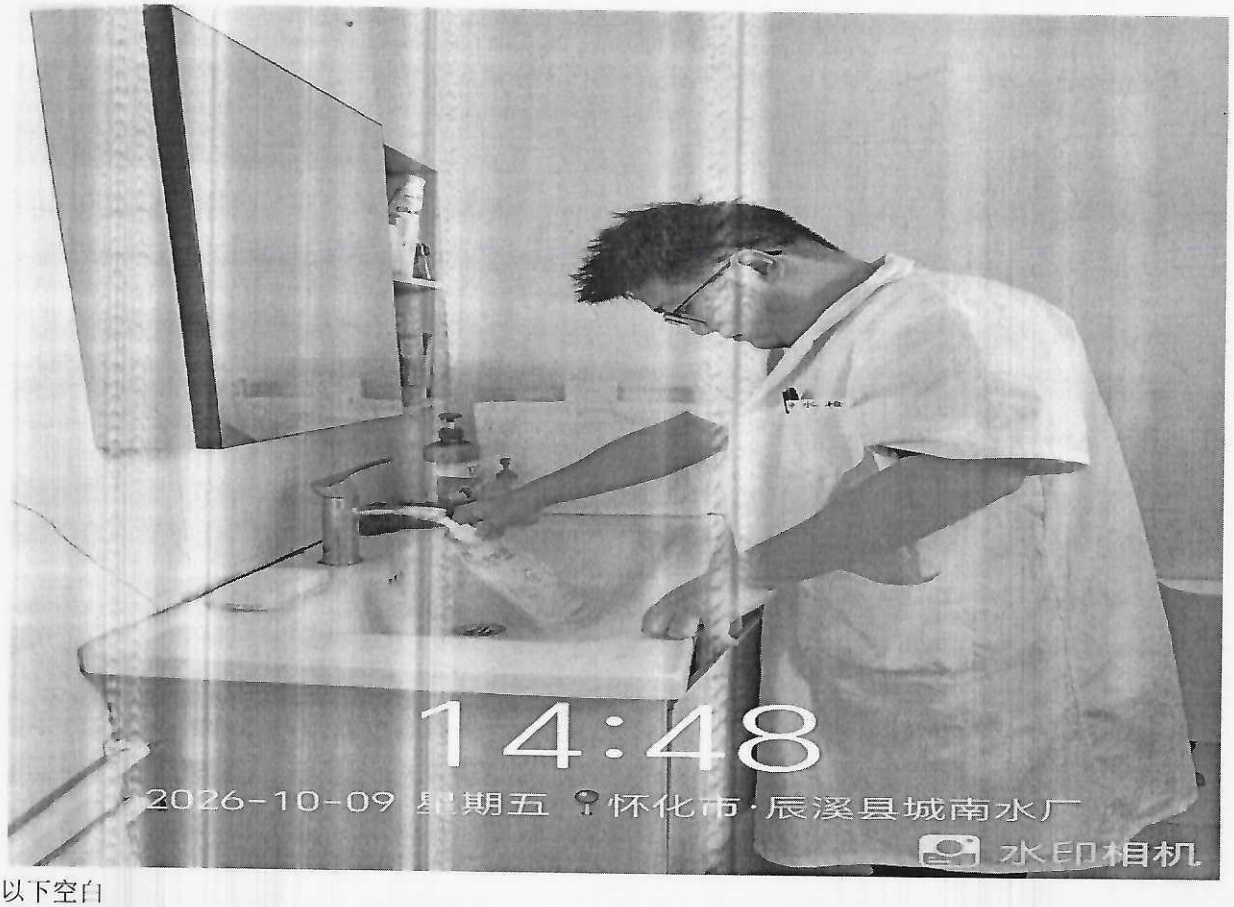

以下空白

注意事项

1、报告无检验检测专用章或检测单位公章无效；

2、报告无主检或制表、审核、批准人签字无效；

3、报告涂改或缺页无效；

4、报告骑缝章不完整无效；

5、复制报告未重新加盖检验检测专用章或检测单位公章无效；

6、报告不能作为商品广告使用；

7、委托送检仅对收到的样品负责，其检测数据、结果仅证明样品所测项目的符合性；

8、由委托方声称的样品信息，本机构不对其真实性负责；

9、对检测报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向检测单位提出；

10、无CMA标识报告中的数据和结果，不具有社会证明作用，仅供委托方内部参考；

11、报告有限期6年。

机构地址：贵州省铜仁市玉屏侗族自治县皂角坪街道七眼桥云盘凸（七眼桥水厂内）

邮编：554000

电话：13765611330